


RYSUNEK TYPOWY

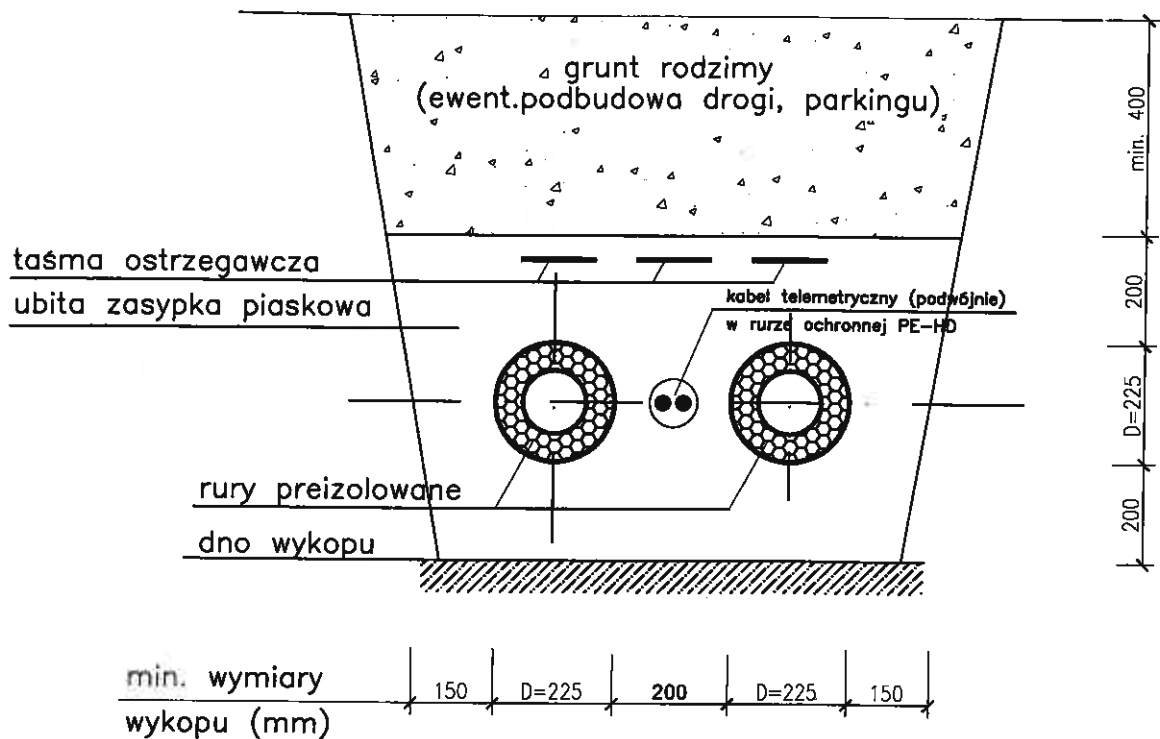

UWAGI :

1. Minimalna grubość zagęszczonej podsypki oraz zasypki piaskowej wynosi 20 cm.
2. W miejscu wykonywania połączeń spawanych oraz montażu muf wykopu należy poszerzyć o ok. 30 cm.

PROJEKT PRZYŁĄCZA			
<i>Z.P.U. "Proinstal" s.c. M.Jasonek & B.Liszka</i>			
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Spółka z o.o. Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 108			Data 17.10.2019.
Projektował	mgr inż. Bogdan LISZKA		Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN100/225mm do budowanego budynku biurowo-usługowego z salą koncertową przy ul. Dworkowej w Bielsku-Białej.
Opracował	mgr inż. Bogdan LISZKA		
PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU			Rys. nr 07