


RYSUNEK TYPOWY

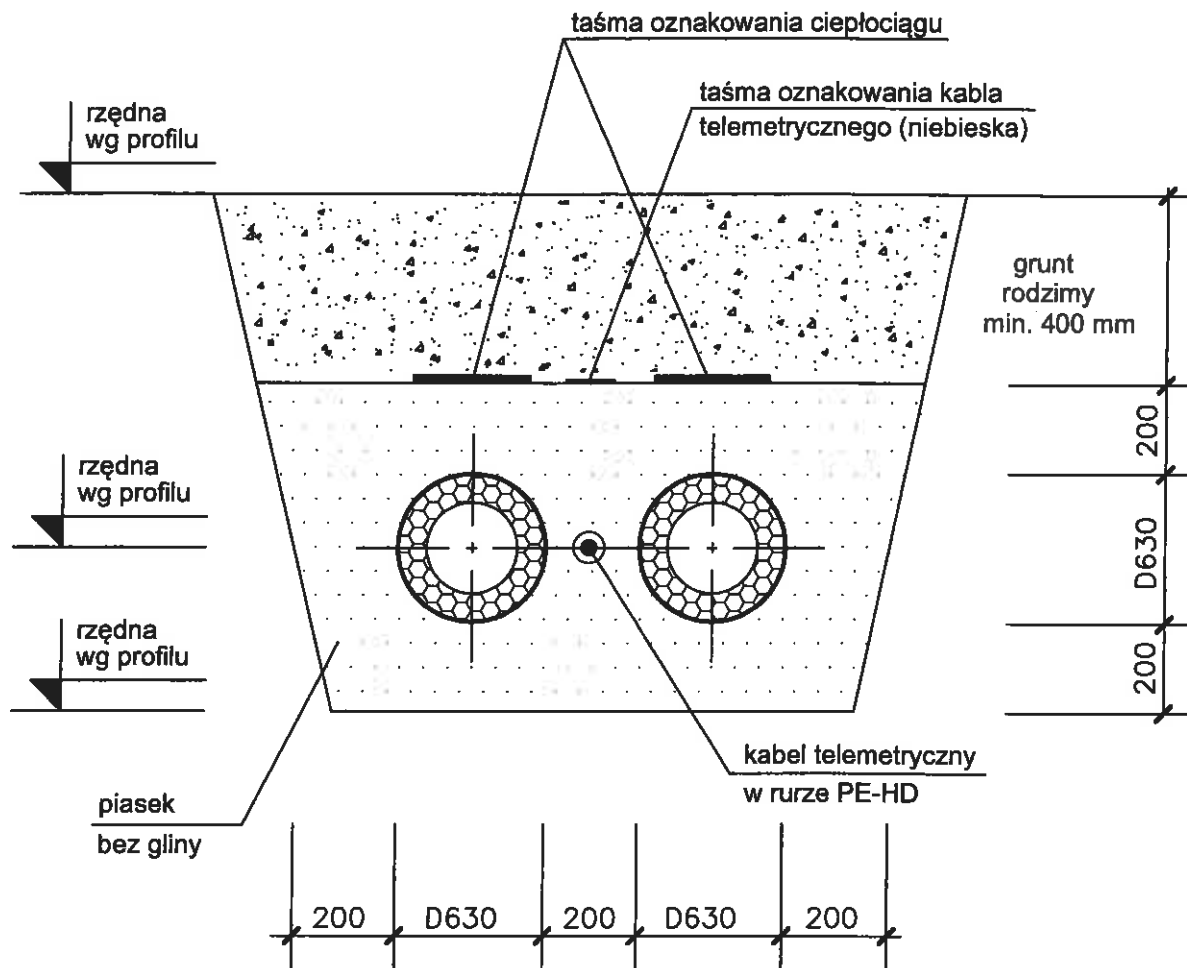

UWAGI :

1. Rury preizolowane układać w wykopie zgodnie z warunkami podanymi w katalogu producenta.
2. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć.

PROJEKT WYKONAWCZY				
Projektował	mgr inż. I.Hatossy	Podpis	Data	INWESTOR P.K. "Therma" Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul.Michała Grażyńskiego 108
			12.08.2019.	
Opracował	mgr inż. I.Hatossy	Podpis	Data	
			12.08.2019.	
Przebudowa istniejącej sieci ciepłej kanałowej na rurociągi preizolowane 2xDN500/630-80/160 mm od komory KN18 przy ul.Piekarskiej do punktu PN-18a przy ul.Komorowickiej w Bielsku-Białej.				
UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW W WYKOPIE				Rys. nr 08