R Y S U N E K T Y P O W Y

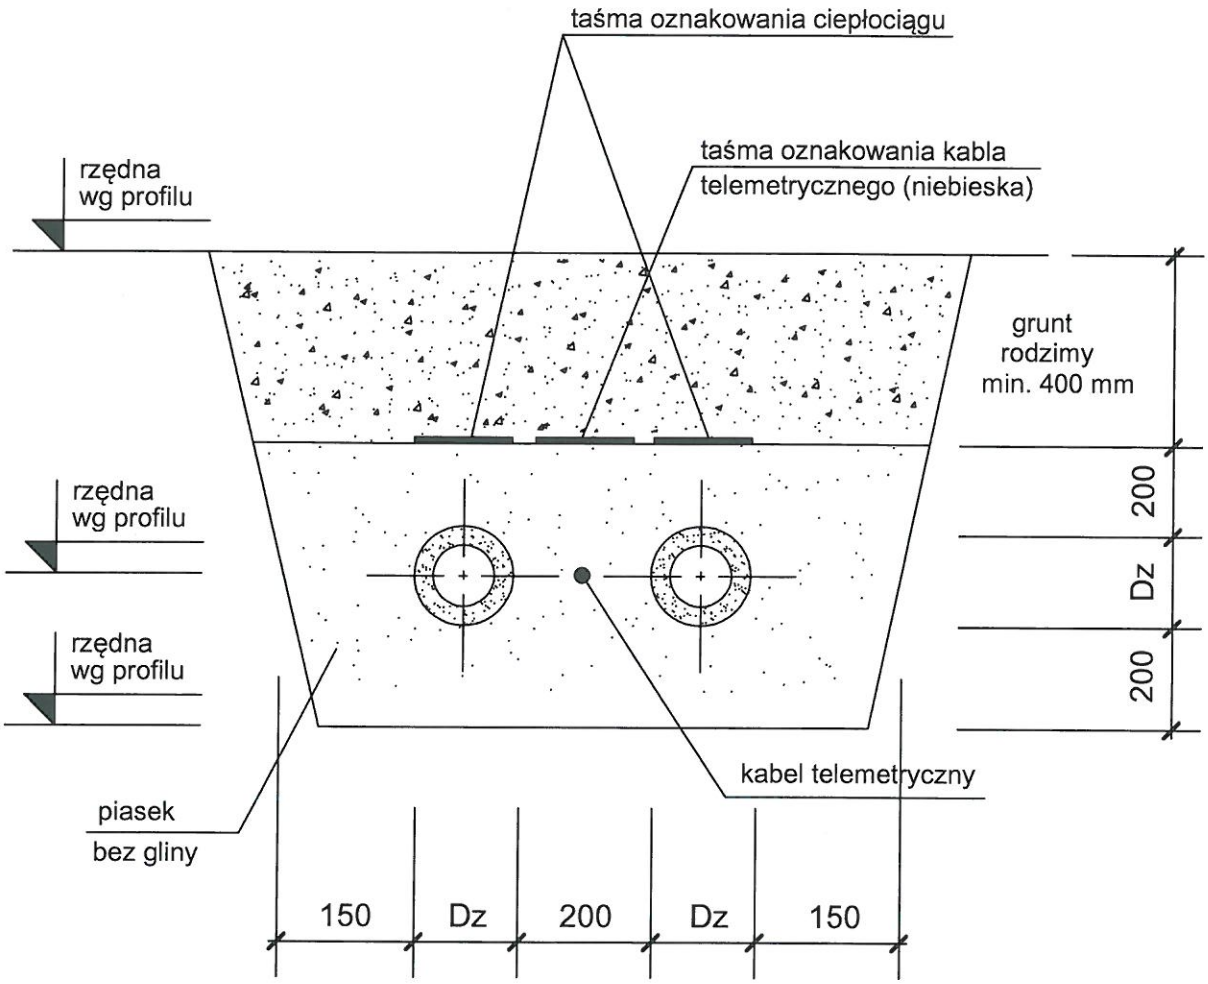

UWAGA :

1. Rury układać w wykopie zgodnie z warunkami podanymi w katalogu producenta.
2. Wykopy zabezpieczyć i oznakować.

mgr inż. Iwona Hatossy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr UAwb 287/2000

PROJEKT WYKONAWCZY				
Projektował	mgr inż. I.Hatossy	Podpis	Data 20.04.2018.	INWESTOR P.K. "Therma" Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul.Michała Grażyńskiego 108
Opracował	mgr inż. I.Hatossy	Podpis	Data 20.04.2018.	

Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN500/630mm od komory KS5-6 przy ul.Żyznej do komory KS5-11 przy Alei gen. Władysława Andersa wraz z przyłączem ciepłowniczym 2xDN100/225mm do budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 przy ul.Doliny Miętusiej 5 w Bielsku-Białej.

UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW W WYKOPIE

Rys. nr 08