


R Y S U N E K T Y P O W Y

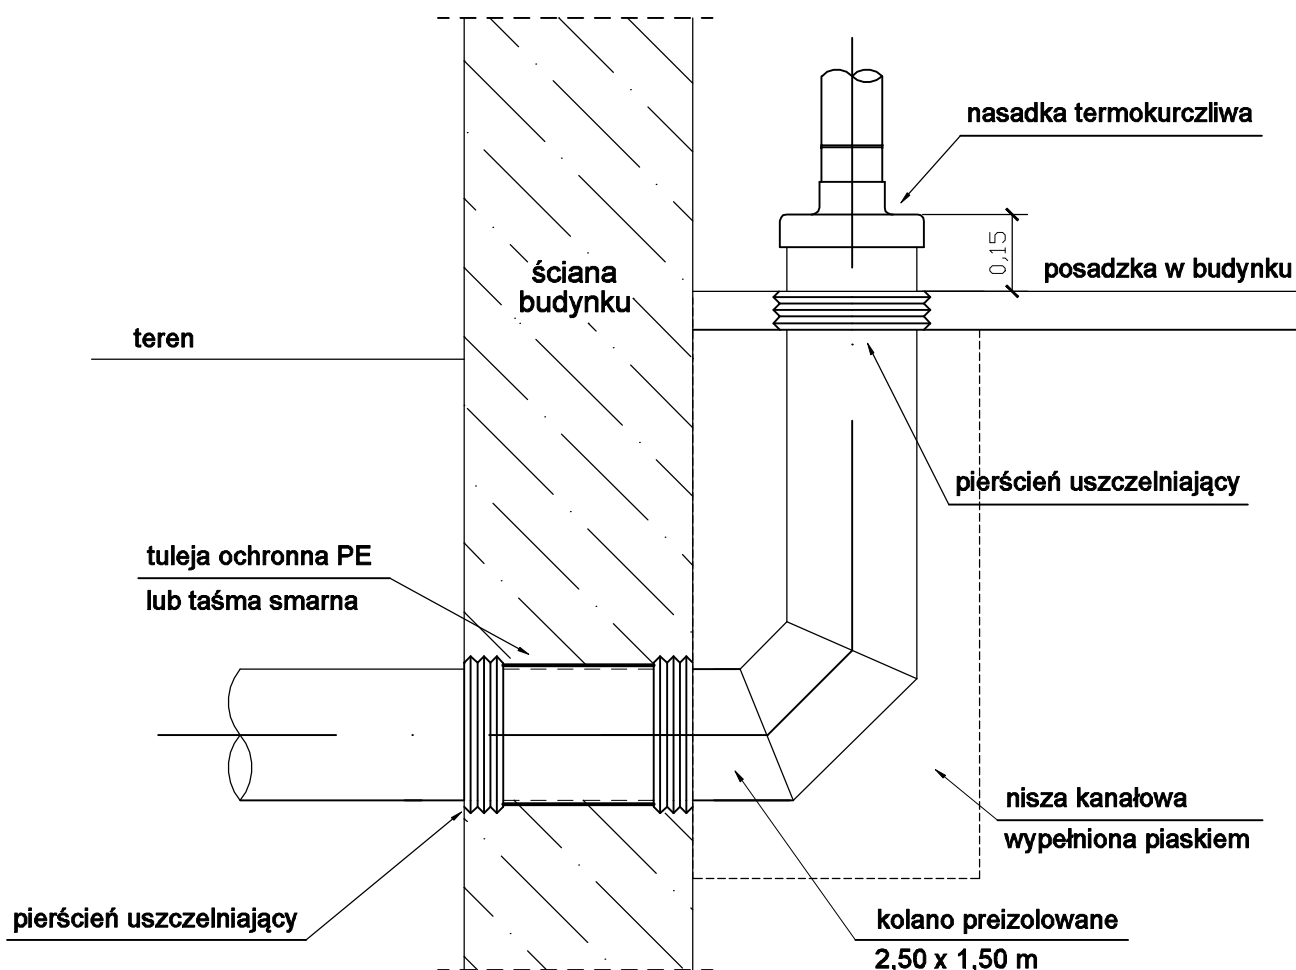

UWAGA :

1. Do węzła cieplnego w budynku hali rurociągi preizolowane należy wprowadzić kolanami prefabrykowanymi zabudowanymi w układzie pionowym i zakończyć nad posadzką. Rurociągi preizolowane zabezpieczyć nasadkami termokurczliwymi.
2. Podczas spawania rurociągów należy zabezpieczyć nasadki termokurczliwe przed nadmiernym podgrzaniem.

PROJEKT PRZYŁĄCZA

Projektował	mgr inż. I.Hatosy	Podpis	Data 20.05.2020.	INWESTOR P.K. "Therma" Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul.Michała Grażyńskiego 108
Opracował	mgr inż. I.Hatosy	Podpis	Data 20.05.2020.	

Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych
2 x DN200/355 - 150/280 mm do budynku hali magazynowo - produkcyjnej
przy ul. Szklanej w Bielsku-Białej.

ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGÓW W BUDYNKU

Rys. nr 07