


RYSUNEK TYPOWY

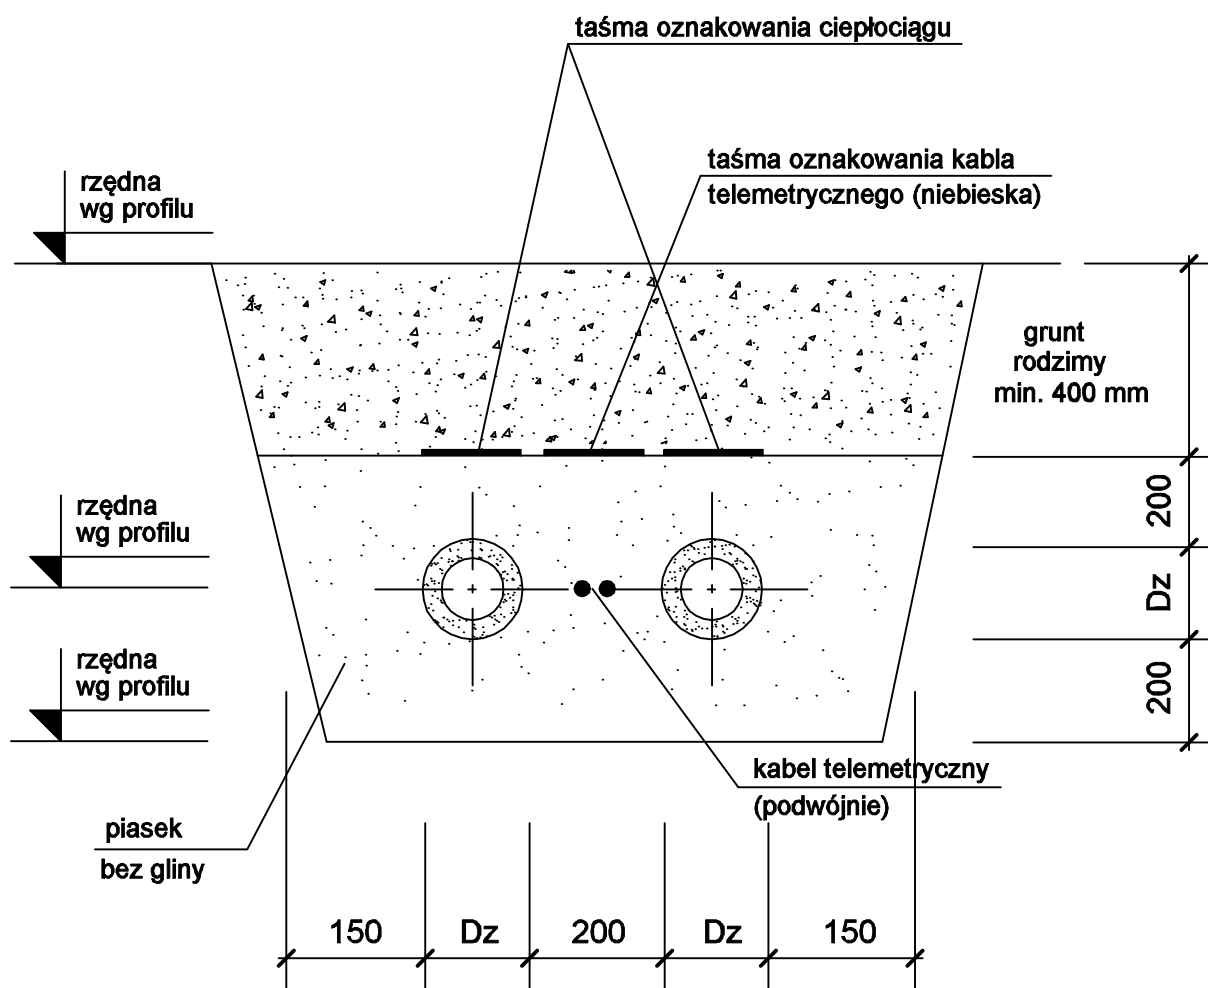

UWAGA :

1. Rury układać w wykopie zgodnie z warunkami podanymi w katalogu producenta.
2. Wykopy zabezpieczyć i oznakować.

PROJEKT PRZYŁĄCZA

Projektował	mgr inż. I.Hatossy	Podpis	Data 20.05.2020.	INWESTOR P.K. "Therma" Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul.Michała Grażyńskiego 108
Opracował	mgr inż. I.Hatossy	Podpis	Data 20.05.2020.	

Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych
2 x DN200/355 - 150/280 mm do budynku hali magazynowo - produkcyjnej
przy ul. Szklanej w Bielsku-Białej.

UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW W WYKOPIE

Rys. nr 08